


# Rozměry elektromotorického zámku IQ lock EL s roztečí 92 mm



Zámek musí být osazen na dveřích tak, aby mezi čelem zámku a protiplechem byla mezera 3 až 7 mm. V případě větší mezery je nutné protiplech vypodložit.

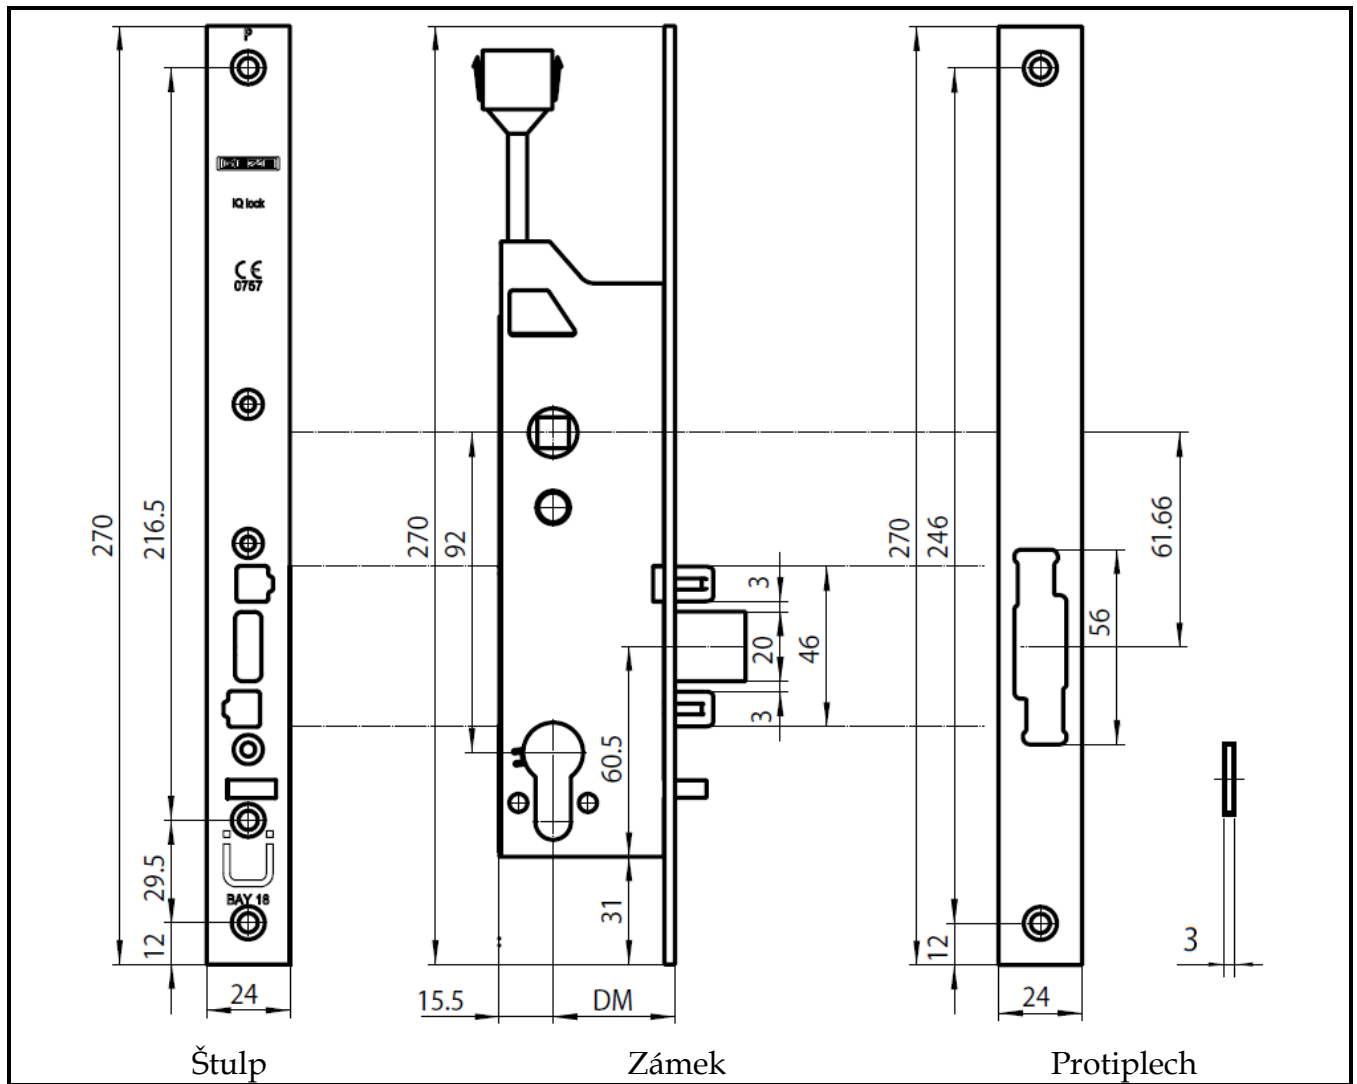